



BRANDPREVENTIEADVIES

aan het College van Burgemeester en Schepenen van en te Heers

Betreft

**Brandveiligheid kamers/studentenhuisvesting:
Verbouwen van een woning voor seizoenarbeiders.**

Inrichting

**Beauduin
Bovelingenstraat 359-361
3870 Heers**

Kadastraal Sectie A, nr. 139k

Heers 12, Afd Rukkelingen-Loon-A-469D, 469E n 469C + Afd. 12,

Exploitant

Pierre Beauduin
Bovelingenstraat 361
3870 Heers


Eigenaar

Pierre Beauduin
Bovelingenstraat 361
3870 Heers

Aanvrager

Pierre Beauduin
Bovelingenstraat 361
3870 Heers

KENMERKEN VAN HET GEBOUW

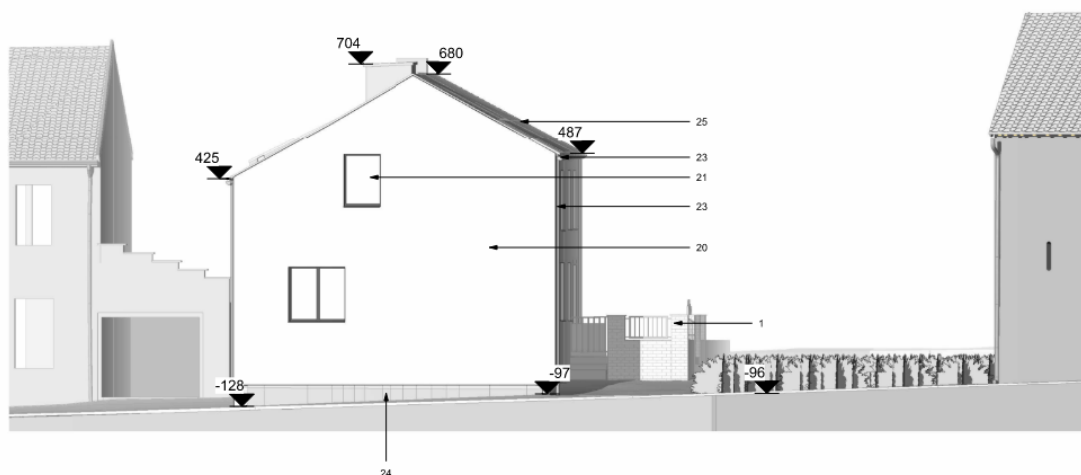

Een residentiële woonst wordt bestemd als verblijfplaats voor seizoensarbeiders. Het ontwerp wordt bestaand uit 2 bovengrondse bouwlagen. Elke bouwlaag beschikt over 2 slaapkamers. De bovenverdieping is bereikbaar via een binnentrap.

GELDENDE REGELGEVING

Onder *kamers* wordt verstaan: een niet zelfstandige woning waarbij minstens één van de drie basisfuncties (keuken, bad/douche, toilet) ontbreekt. Onder *studentenkamers of koten* wordt verstaan: één enkele studentenkamer of studio voor studenten. In dit verslag worden beide gevallen kortweg 'kamer' genoemd.

Alle kamers moeten beschikken over een brandweerattest waaruit blijkt dat ze beantwoorden aan onderhavige brandbeveiligingsvoorschriften.

Voor het uitvoeren van de brandpreventiecontrole baseert de brandweer zich op:

- De voorschriften omtrent de brandveiligheid in kamers zoals beschreven in de **politieverordening** en goedgekeurd op de zoneraad van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg van 22 juni 2020. Dit reglement kan u raadplegen via de website van de brandweerzone of door hier te [klikken](#) (Ctrl + klikken om de link te openen).
- Het **KB van 7 juli 1994** tot vaststelling van de **basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing** waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen
- Het decreet van 15 juli 1997 houdende de **Vlaamse Codex Wonen** betreffende het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische **rookmelders voor woningen** van 10 maart 2017.

Evenals volgende regelgeving:

- **Codex welzijn op het werk**, boek III, Arbeidsplaatsen, Titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen; Titel 6: Veiligheids- en gezondheidssignalering; Titel 4: Ruimten met risico's voor een explosieve atmosfeer
- **ARAB** (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming)

- **AREI** (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
- **VLAREM** (milieuwetgeving)

Zonder volledig te willen zijn, herneemt dit verslag de voornaamste richtlijnen.

AANDACHTSPUNTEN

Hoofdstuk 1 - Algemeen

1. Onverminderd de wettelijke en reglementaire teksten ter zake, zijn onderhavige brandveiligheidsvoorschriften van toepassing op gebouwen met een bezetting van **vijf of meer huurders**.

Art. 4 – INPLANTING

2. De gebouwen met kamers zijn van nevenliggende constructies gescheiden door:
Wanden met een weerstand tegen brand EI60, of REI60 wanneer ze dragend zijn. In deze wanden mag een verbinding tussen deze gebouwen bestaan via een deur EI₁30, zelfsluitend of zelfsluitend in geval van brand.
Het nevenliggend gebouw wordt gescheiden middels muren opgetrokken uit metselwerk.

Art. 5 – TOEGANGSWEGEN

3. De inrichting is te allen tijde **bereikbaar** voor de brandweervoertuigen. In de nabijheid van de inrichting is de opstelling en de bediening van het materieel voor brandbestrijding en redding gemakkelijk uitvoerbaar.
Het ontwerp voldoet aan de eisen van bereikbaarheid.

Hoofdstuk 3 – Constructie en wanden

Art. 6 – CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN

4. De constructieve elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren, zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, vloeren en andere essentiële delen die de draagconstructie van het gebouw vormen, hebben een **brandweerstand** als volgt:
 - **voor LG met meerdere bouwlagen R60**

OF zijn gebouwd in metselwerk of beton.

Indien aan deze voorschriften niet voldaan is, wordt de bestaande inrichting uitgerust met een algemene en automatische branddetectie-installatie.

De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing voor de constructieve elementen van het dak.

Art. 7 – BINNENWANDEN DIE KAMERS BEGRENZEN

5. De verticale **binnenwanden** die de kamers begrenzen, hebben tenminste EI30 of zijn gebouwd in metselwerk of beton. Indien de kamer is uitgerust met een kookgelegenheid heeft de **toegangsdeur** tot deze kamer minstens een EI₁30.

Hoofdstuk 4 – Evacuatiewegen

Art. 8 – ALGEMEEN

6. **!!** De evacuatiewegen worden oordeelkundig verdeeld over het gebouw en moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten. Elke verdieping heeft minstens twee vluchtmogelijkheden in geval van brand.

De **eerste vluchtmogelijkheid** bestaat uit een binnentrap of een buitentrap.

Aanvaardbare oplossingen voor de **tweede vluchtmogelijkheid** zijn:

- een buitenladder (met een maximale bezetting van 5 personen per bouwlaag)
- een opendraaiend venster indien de kamervloer zich lager bevindt dan 3 m boven de begane grond: daarbij moet de vensterbank zich op maximum 1,20 m boven de vloer bevinden
- een opendraaiend venster met een minimale oppervlakte van 1 m², bereikbaar voor de ladders van de brandweer: daarbij moet de kamer voorzien zijn van horizontale en verticale wanden EI30 en een deur met EI130. Bovendien dient het volledige gebouw voorzien te zijn van een automatische branddetectie-installatie.

De af te leggen weg mag niet groter zijn dan 30 m tot de eerste vluchtmogelijkheid en 60 m tot de tweede vluchtmogelijkheid. De lengte van de doodlopende delen van de evacuatiewegen bedraagt niet meer dan 15 m.

Art. 9 – LOCATIE EN AFMETINGEN

7. De evacuatiewegen zijn veilig aangelegd, duidelijk **gesignaleerd** en worden **vrij en bruikbaar** gehouden zonder versperringen. De evacuatiewegen moeten zo worden aangelegd en verdeeld dat ze steeds **onafhankelijk** blijven van elkaar. Een evacuatieweg blijft bruikbaar wanneer een andere evacuatieweg onbruikbaar wordt. Buiten komen ze uit op een straat of op een vrije ruimte die voldoende groot is om zich van het gebouw te kunnen verwijderen en het snel en veilig te kunnen ontruimen.
8. De **breedte** van de trappen, uitgangswegen en uitgangen zijn gelijk aan of groter dan 80 cm. De vrije **hoogte** bedraagt minstens 2,00 m.

Art. 10 – DEUREN

9. De **deuren** in de uitgangswegen openen in de evacuatie-richting. Indien deze deuren twee uitgangen verbinden draaien ze open in beide richtingen. Kamerdeuren mogen naar binnen draaien.

Art. 11 – BINNENWANDEN

10. De **binnenwanden** van evacuatiewegen hebben EI60.

Art. 12 – BINNENTRAPPENHUIZEN

11. De binnentrappenhuizen moeten worden ommuurd (EI60) hun deuren hebben EI1 30 en worden voorzien van zelfsluitend mechanisme EI1 30
12. Het trappenhuis dat de **ondergrondse verdieping** bedient, niet rechtstreeks in het verlengde mag liggen van de trap die de bouwlagen boven het evacuatie-niveau bedienen. Dit sluit niet uit dat het ene boven het andere mag liggen, mits volgende voorwaarden:

- de wanden die ze scheiden hebben EI60
- de toegang tot het trappenhuis geschiedt via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur **EI₁₃₀**.

Art. 14 – BUITENLADDERS

13. De **buitenladders** voldoen aan de volgende eisen:

- stevig bevestigd, al dan niet opklapbaar
- veilig toegankelijk
- hoogte treden: maximum 0,30 m
- bovenste trede: minimum 1,50 m boven het hoogste toegangsniveau tot de ladder
- toegangsterras
 - o op elk niveau dat toegang geeft tot de evacuatieladder
 - o met een minimale oppervlakte van 1 m²
 - o voorzien van een borstwering met hoogte van minstens 1,10 m; 1,20 m bij een valgevaarlijke hoogte van meer dan 12 m; die voldoet aan de NBN B03-004 'Borstwering van gebouwen'
- voldoende verlicht door middel van zowel functionele verlichting als veiligheidsverlichting

Hoofdstuk 5 – Bekledingsmaterialen en wandversiering

Art. 15 – BEKLEDINGSMATERIALEN EN WANDVERSIERINGEN

14. De **bekleding en wandversiering** moeten van die aard zijn dat zij geen onaanvaardbare brandvoortplanting of rookontwikkeling veroorzaken. Dit geldt voor vloer-, de wand- en plafondbekleding en -versiering. Bij herinrichting moeten deze materialen voldoen aan bijlage 5 van het K.B. van 07 juli 1994 en zijn wijzigingen. Deze is beschikbaar op de website van de brandweerzone of door [hier](#) te klikken (*Ctrl + klikken om de link te openen*).

Hoofdstuk 6 – Voorschriften voor sommige lokalen en technieken

Art. 17 – VERWARMINGSINSTALLATIE

15. Elke kamer moet beschikken over veilige **verwarming**. Alleen volgende installaties komen in aanmerking:

- centrale verwarming
- vast gemonteerde elektrische toestellen die geen zichtbare elektrische weerstand bevatten
- luchtdichte gastoestellen met schoorsteen- of gevelafvoer

De verwarmingsinstallaties beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen en normen. Ze worden geplaatst volgens de code van goed vakmanschap en zijn steeds in goede staat van werking en onderhoud, zodat ze voldoende veiligheid verzekeren.

Art. 18 – GASTOEVOER

16. De installaties voor brandbaar **gas** voldoen aan:

- NBN D 51-001 - Centrale verwarming, luchtverversing en klimaatregeling - Lokalen voor drukreducerinrichtingen van aardgas

- NBN D 51-003 - Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen
- NBN D 51-004 - Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen - Bijzondere installaties (KB 7/7/94 – art.6.6)
- De onontbeerlijke zorgen zijn genomen om gaslekken te voorkomen. (KB 17/06/1997 art. 52.6.1)
- De aanwezigheid van verplaatsbare recipiënten voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen, is verboden in de lokalen van de kelderverdiepingen en in deze waarvan de bodem, aan alle zijden lager is dan de omringende bodem van het gebouw, behalve voor toevallige werkzaamheden. (KB 17/06/1997 art. 52.6.2)
- De verplaatsbare recipiënten voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen die niet in gebruik zijn en de recipiënten die verondersteld worden leeg te zijn, moeten in open lucht of in een doelmatig verlucht en speciaal voor dit gebruik bestemd lokaal opgeslagen zijn. (KB 17/06/1997 art. 52.6.3)

17. De leidingen die dienstdoen voor het transport van deze gassen worden voorzien van een **gele markering**, zodoende dat men duidelijk het gastransporttraject kan onderscheiden.


18. Bij een algemene gastoevoerleiding in het gebouw moet minstens één goed bereikbare handbediende **afsluitkraan** aanwezig zijn, aan het begin van de leiding en duidelijk aangeduid.

19. De **gasmeter** wordt in een goed verlucht lokaal geplaatst.

Art. 19 – KEUKENS EN EETZALEN

20. **!!** De keukens en de combinaties keuken-eetzaal zijn begrensd door **wanden** met een brandweerstand van minstens EI60 of moeten gebouwd zijn in metselwerk of beton.

21. **!!** De **toegangsdeuren** tot de keukens hebben EI130, zijn zelfsluitend of bij brand zelfsluitend en draaien open in de vluchtzin.

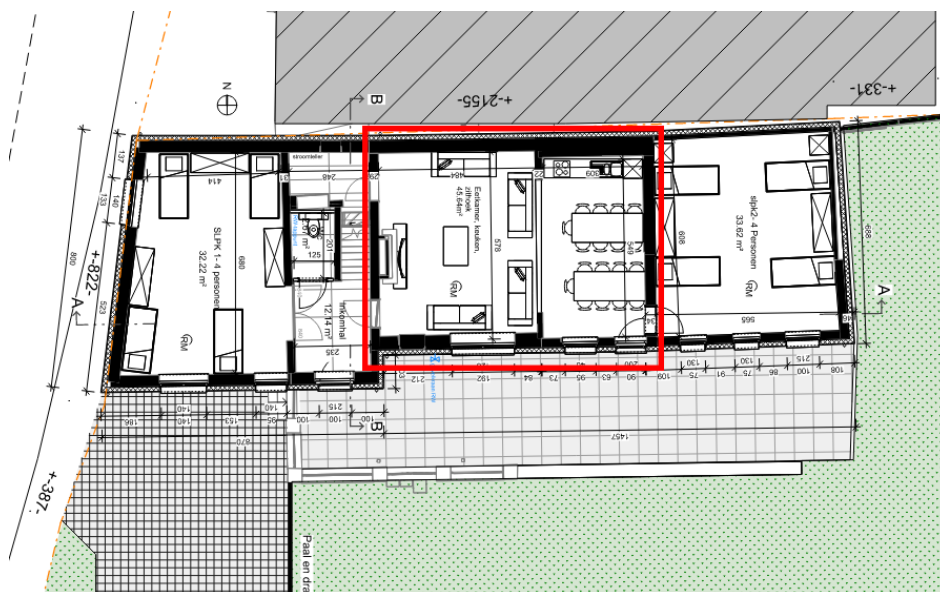

22. In de gemeenschappelijke keukens moet een mogelijkheid worden voorzien om de **energietoevoer** (gas, elektriciteit...) af te sluiten. Deze afsluiters dienen goed bereikbaar te

zijn en aangeduid met een pictogram. Het gecumuleerd geïnstalleerd vermogen mag niet groter zijn dan 10kW.

Hoofdstuk 7 – Veiligheidsvoorzieningen

Art. 21 – VEILIGHEIDSVERLICHTING

23. De grote gemeenschappelijke lokalen (eetzalen, keukens, vergaderzalen, ontspanningszalen, enz.), evacuatiewegen, bordessen, overlopen en de voornaamste stroomborden zijn voorzien van een degelijke **veiligheidsverlichting** die een voldoende lichtsterkte heeft om het gebouw veilig te kunnen verlaten. De verlichting moet automatisch inschakelen bij het uitvallen van de normale verlichting en minimaal 1 uur blijven branden met voldoende lichtsterkte. Deze veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de normen NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 en NBN EN 50172.

Art. 22 - MELDING, WAARSCHUWING EN ALARMINSTALLATIE

24. Een systeem voor **melding, waarschuwing en alarm** is vereist:
- voor inrichtingen met een bezetting van 10 of meer personen; De op datum van goedkeuring van voorliggend besluit bestaande inrichtingen met een bezetting van 10 of meer personen dienen zich voor het verlopen van de uitbatingsvergunning in orde gesteld te hebben.
 - inrichtingen met meer dan één verdieping boven het evacuatieniveau

De alarminstallatie is aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet en heeft een noodvoeding. Ze bestaat uit waarschuwingsdrukknoppen en sirenes die oordeelkundig over het gebouw zijn verdeeld en duidelijk aangeduid. De alarmsignalen moeten door iedereen opgevangen worden en mogen niet met andere signalen worden verward. De alarminstallatie mag gecombineerd worden met de automatische branddetectie-installatie.

Art. 23 – AUTOMATISCHE BRANDDETECTIE-INSTALLATIE

25. Een **algemene automatische branddetectie-installatie** is vereist:
- voor nieuwe inrichtingen met een bezetting van 10 of meer personen
- Er moet een algemene automatische BD installatie worden voorzien.**

Nieuwe installaties:

Nieuw te plaatsen branddetectie-installaties moeten geïnstalleerd worden volgens de NBN S21-100.

Art. 24 – BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

26. **Draagbare snelblustoestellen** van het type 6 kg poeder ABC of van het type 6 l water/schuim, dienen doelmatig verdeeld te worden over de inrichting tot men in totaal over 1 bluseenheid per 150 m² beschikt. Draagbare snelblustoestellen van het type CO₂ kunnen slechts in supplement getolereerd worden. De snelblustoestellen moeten voldoen aan de NBN EN3 en het BENOR-label dragen. Ze worden aan een wand bevestigd, beschermd tegen vorst en voorzien van een pictogram op gepaste hoogte. Het onderhoud van deze toestellen moet jaarlijks gebeuren en uitgevoerd worden volgens de NBN S21-050 Schouwing en onderhoud van draagbare brandblussers.

Wij adviseren het gebruik van water/schuimblussers (6l) tenzij de aanwezige risico's een ander blusmiddel rechtvaardigen.

27. In de keuken(s) wordt minimaal één **blusdeken** voorzien dat opgehangen wordt tegen een wand en vlot bereikbaar is.

Hoofdstuk 8 – Onderhoud en controle

28. De technische uitrustingen van de inrichting worden in goede staat gehouden. De uitbater is verantwoordelijk voor het onderhoud en/of de controle van deze uitrusting bij indienststelling, wijzigingen en **periodieke controles** volgens onderstaande tabel. De data van de controles en de bevindingen worden in een notitieboekje geregistreerd, dat beschikbaar wordt gesteld aan de burgemeester of zijn afgevaardigde.

VOORWERP	UITVOERDER	PERIODICITEIT	OPMERKING
goederen- en/of keukenlift (ARAB art. 281)	EDTC	max. 12 maanden	
personenlift	EDTC	3 maanden <i>6 maanden indien gecertificeerd onderhoudsbedrijf</i>	
hoogspanning	EDTC	1 jaar	
laagspanning	EDTC	5 jaar	
veiligheidsverlichting	EDTC	5 jaar	
	BP	3 maanden	
automatische gasdetectie / brandstofafsluiters	EDTC	1 jaar	
dichtheidscontrole gasleidingen	EDTC	5 jaar	
verwarmingsinstallatie op vaste/vloeibare brandstoffen	BT	1 jaar	
verwarmingsinstallatie op gasvormige brandstoffen	BT	2 jaar	
installatie voor warm verbruikswater op vaste/vloeibare brandstoffen	BT	1 jaar	
installatie voor warm verbruikswater op gasvormige brandstoffen	BT	2 jaar	
schoorstenen en rookkanalen toestellen op vaste/vloeibare brandstoffen	BT	1 jaar	
melding, waarschuwing- en alarminstallatie	EDTC	1 jaar	
automatische branddetectie-installatie	EDTC	1 jaar	
autonome branddetectoren	BP	3 maanden	
blusmiddelen (snelblustoestellen, haspels)	BT	1 jaar	
branddeuren, evacuatiewegen, trappen, ladders, ... goede staat & bruikbaarheid	BP	tijdens de uitbating	
filters en kokers van dampkappen	BP	1 jaar	

EDTC: externe dienst voor technische controles

BT: bevoegd technicus: persoon/organisatie met de nodige kennis/materiaal/erkenning, enz.

BP: bevoegd persoon: persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (ARAB art. 28) of exploitant zelf, op voorwaarde dat deze voldoende kennis heeft

Hoofdstuk 9 - Uitbatingsvoorschriften

Art. 25 – ALGEMEEN

29. Buiten hetgeen voorzien is in deze reglementering, neemt de uitbater alle nodige maatregelen om de personen, aanwezig in de inrichting, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffing.

Art. 26 – KOOKTOESTELLEN EN MAATIJDVERWARMERS

30. Kooktoestellen en maaltijdverwarmers zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van alle ontvlambare materialen.

Art. 27 – GASINSTALLATIES

31. De onontbeerlijke voorzorgen zijn genomen om gaslekken te voorkomen. De aanwezigheid van verplaatsbare recipiënten met vloeibaar gemaakte petroleumgassen is verboden in het gebouw.

Art. 28 – VOORLICHTING INZAKE BRANDPREVENTIE

32. De verantwoordelijke voor dagelijks beheer beschikt over richtlijnen waarin minstens volgende punten zijn vastgelegd:

- de wijze van waarschuwing bij het ontstaan van brand
- de werking van de brandveiligheidssystemen (zie hoofdstuk 7)
- de te nemen maatregelen om de veiligheid van de personen te waarborgen
- het bestaan en de werking van de brandbestrijdingsmiddelen
- de wijze van verwittiging van de hulpdiensten

Er wordt een inlichtingennota opgesteld voor de bewoners, met aanbevelingen inzake brandpreventie. Deze nota wordt toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.

Art. 29 – VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN EN PLANNEN

33. Bij de ingang is een plan van de inrichting aanwezig, bedoeld om de hulpdiensten in te lichten, dat de plaats aanduidt van:

- de trappen en de evacuatiewegen
- de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen
- in voorkomend geval, het stopmechanisme van het ventilatiesysteem
- in voorkomend geval, het overzichtsbord van het detectie- en alarmsysteem
- de stookplaatsen
- in voorkomend geval, de ligging van installaties en lokalen die een bijzonder risico inhouden

Hoofdstuk 10 – Bijzondere bepalingen

Voor dit hoofdstuk verwijzen we naar het reglement dat u kan raadplegen via de website van de brandweerzone of door hier te [klikken](#) (Ctrl + klikken om de link te openen).

VOORSCHRIFTEN VOOR EEN VEILIG DAGELIJKS BEHEER

1. De verantwoordelijke ziet erop toe dat alle veiligheidsvoorschriften nageleefd worden.
2. De inrichting is altijd bereikbaar voor brandweervoertuigen.
3. Alle evacuatiewegen, uitgangen en nooddeuren zijn toegankelijk/niet versperd.
4. Doorgangen en uitgangen moeten vrij blijven van obstakels.
5. Alle uitgangen en nooddeuren zijn van binnen uit te openen door iedereen.
6. Branddeuren mogen niet in open stand geblokkeerd worden.
7. Trappenhuisen en gangen moeten vrij zijn van brandbare materialen.
8. Als de ruimte onder trappen voor opslag wordt gebruikt, moet deze voldoen aan de compartimenteringseisen: wanden EI60 en zelfsluitende deuren EI130.
9. Verwarmingsinstallaties moeten goed onderhouden en veilig zijn.
10. Het rookluik bovenaan het trappenhuis dient regelmatig gecontroleerd te worden om te verzekeren dat het in goede staat verkeert en goed functioneert.
11. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat de technische uitrustingen in goede staat worden gehouden en dat het periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.
12. De verantwoordelijke neemt alle nodige veiligheidsmaatregelen om personen in de inrichting te beschermen tegen brand, paniek en ontploffing.
13. Kooktoestellen en maaltijdverwarmers zijn brandveilig opgesteld en afgeschermd van onvlambare materialen.
14. Alle nodige voorzorgen zijn genomen om gaslekken te voorkomen. Verplaatsbare gasflessen met vloeibaar petroleumgas zijn in het gebouw verboden.
15. De verantwoordelijke hangt de richtlijnen bij brand op in de gemeenschappelijke ruimtes. Een voorbeeld van deze richtlijnen kan u terugvinden via de website van de brandweerzone of door hier te [klikken](#) (*Ctrl + klikken om de link te openen*).
16. Het brandbestrijdingsmateriaal wordt goed onderhouden, beschermd tegen vorst, doelmatig gesignaleerd en gemakkelijk bereikbaar zijn. Het moet altijd direct inzetbaar zijn.
17. Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten, kunststoffen, e.a. mogen niet als wand- of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden.
18. De reiniging en het onderhoud van de filters en kokers van de dampkap moeten regelmatig en zorgvuldig worden uitgevoerd.
19. Na aanpassings-, transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, wijziging van de netto-vloeroppervlakte, wijziging van exploitatie of exploitant, bestemmingswijziging of wijzigingen die de brandveiligheid beïnvloeden, moet een nieuwe brandweercontrole via de diensten van de burgemeester worden aangevraagd.

BESLUIT

De brandweer van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg geeft het volgende advies:

- ☐ **A-attest: gunstig**
- ☐ **B-attest: tijdelijk gunstig tot en met maand jaar**
- ☐ **C-attest: ongunstig**
- ☐ **D-attest: onvoldoende info beschikbaar voor advies**

Indien voldaan aan de eisen van dit advies zal er een A attest worden afgeleverd.



Na het remediëren van de opmerkingen dient de aanvrager de stad of gemeente te verwittigen. Deze zal de burgemeester op de hoogte brengen van het feit of er al dan niet aan de opgelegde brandvoorkomingsmaatregelen gevolg werd gegeven.

Gelieve bij elke correspondentie het nummer van het brandweerverslag ('**ons kenmerk**') te vermelden.

Hoogachtend,

De preventiedeskundige

De preventieafgevaardigde



Na aanpassings-, transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, wijziging van de netto-vloeroppervlakte, wijziging van exploitatie of exploitant, bestemmingswijziging of wijzigingen die de brandveiligheid beïnvloeden, moet via de burgemeester een nieuwe brandweercontrole worden aangevraagd. Gelieve bij elke correspondentie het nummer van het brandweerverslag -ons kenmerk- te vermelden.

